

kann. Die Überhitzerrohre sind deshalb möglichst so anzuordnen, daß alles, während des Betriebsstillstandes sich etwa ansammelnde Niederschlagwasser nach einer Stelle hin abfließen kann. Wo dieses nicht zugänglich, bei hängenden Flach- oder Spiralschlangen, ist auf der Dampfaustrittsseite der Sammelkammer ein genügend großes Ventil anzubringen, welches gestattet, den Überhitzer vor Inbetriebnahme energisch auszublasen.

D. Reinigungsvorrichtung.

Eine innere Reinigung der Überhitzerrohre ist gewöhnlich nicht erforderlich, da sich in den beheizten Rohrschlangen Kesselstein nicht, oder, in seltenen Fällen, in denen der Dampf außergewöhnlich viel mitgerissenes Wasser führt, nur in unbedeutendem Maße absetzt. Dagegen kann es vorkommen, daß sich größere Mengen Schlamm ablagern, wenn der Überhitzer beim Anheizen des Kessels mit Wasser aus dem Kessel gefüllt wird. Bei der Entleerung bleibt Schlamm haften und brennt fest, sobald der Überhitzer höheren Temperaturen ausgesetzt wird.

Die gründliche äußere Reinigung der Überhitzerheizfläche von Ruß und Flugasche ist von großem Wert, weil sonst die Wärmeübertragung sehr beeinträchtigt wird, denn Ruß und Flugasche sind so schlechte Wärmeleiter, daß grobe Verunreinigungen leicht am Zurückgehen der Überhitzungstemperatur erkannt werden können.

Ausblasevorrichtungen unter Benutzung eines Dampfstrahles ähnlich Fig. 669 sind am gebräuchlichsten. Bei ihrer Anwendung muß darauf geachtet werden, daß kein nasser Dampf oder gar Wasser an die Rußschicht gelangt, da Ruß bei Berührung mit Wasser eine feste Kruste bildet, die nur schwer wieder beseitigt werden kann. Steht keine Druckluft zum Reinigen der Überhitzer zur Verfügung, so kann man die Rohrschlangen zweckmäßig durch Abklopfen von anhaftendem Ruß und Flugasche befreien, indem man durch die Reinigungsöffnungen ein Stück Holz gegen die Überhitzerrohre setzt und auf dieses mit einem Holzhammer schlägt. Da der Ruß an der stets trockenen Überhitzerwandung nicht so fest anbackt wie an den Kessel- oder Vorwärmerwandungen, fällt er durch die Vibration, die die Schläge verursachen, ab. Überhitzer, bei denen die Rohrschlangen nicht in dieser Weise zugänglich sind, können natürlich nur durch Abblasen gereinigt werden.

12. Bezeichnungen für die Abschnitte VIII und IX.

- p = Dampfspannung in at Überdruck, bzw. in at abs.
 - v_s = spez. Volumen des gesättigten Wasserdampfes, Sattdampfes.
 - v_h = spez. Volumen des überhitzten Dampfes.
 - g = Volumengewinn durch Überhitzung.
 - γ_s = Gewicht von 1 cbm Sattdampf.
 - γ_h = Gewicht von 1 cbm überhitzten Dampfes.
 - t_s = Temperatur des Sattdampfes.
 - t_h = Temperatur des überhitzten Dampfes.
 - t_x = Temperaturabfall des überhitzten Dampfes bis zur Verwendungsstelle.
 - t_{w_1} = Temperatur des Speisewassers (nicht vorgewärmt).
 - t_{w_2} = Temperatur des vorgewärmten Speisewassers.
- Spalckhaver-Schneiders, Dampfkessel.

- tg_1 = Anfangstemperatur der Heizgase, Verbrennungstemperatur.
- tg_2 = Temperatur der Heizgase beim Eintritt in den Überhitzer siehe Fig. 182.
- tg_3 = Temperatur der Heizgase hinter dem Überhitzer siehe Fig. 182.
- tg_4 = Temperatur der Heizgase am Ende der Kesselheizfläche und vor dem Vorwärmer.
- tg_5 = Temperatur der Heizgase hinter dem Vorwärmer.

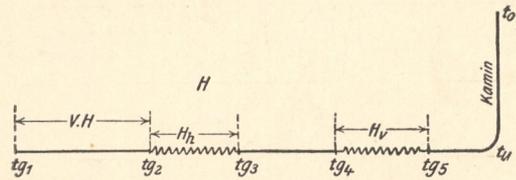


Fig. 182.

- Δt = mittlerer Temperaturunterschied zwischen Heizgasen und Wasserdampf bzw. Speisewasser.
- D = Dampfmenge in kg/Std.
- B = Brennstoffmenge in kg/Std.
- x = Verdampfungsziffer = $\frac{D}{B}$.
- y = Wärmeersparnis bezogen auf Sattdampfwärme.
- z = Wärmeersparnis bezogen auf den Heizwert des Brennstoffes.
- w = Wassergehalt des Dampfes in v. H.
- Q = beliebige Wärmemenge.
- i_s = Gesamtwärme des Sattdampfes bezogen auf 1 kg.
- i_h = Gesamtwärme des überhitzten Dampfes.
- i' = $i_h - i_s$ = Überhitzungswärme.
- H = Kesselheizfläche in qm.
- VH = Vorheizfläche in qm.
- H_h = Überhitzerheizfläche in qm.
- H_v = Vorwärmerheizfläche in qm.
- k = Wärmedurchgangszahl in WE für 1 Std., 1 qm Heizfläche und 1° mittleren Temperaturunterschied.
- k' = CO₂-Gehalt der Rauchgase.
- n = Luftüberschußverhältnis.
- R = Rostfläche des Kessels in qm.
- R_h = Rostfläche des direkt gefeuerten Überhitzers in qm.
- 0,32 = spez. Wärme der Heizgase für 1 cbm (Durchschnittswert).
- 0,264 = spez. Wärme der Heizgase für 1 kg (Durchschnittswert).
- G_v = Heizgasmenge für 1 kg Kohle in cbm.

13. Der überhitzte Wasserdampf.

Wasser, gesättigter und überhitzter Wasserdampf können in demselben Raume nebeneinander vorhanden sein, weshalb auch beobachtet wird, daß aus Leitungen, die überhitzten Dampf führen, Kondenswasser abgeleitet werden kann. Für die Erzeugung überhitzten Dampfes ist es erforderlich, daß zunächst gesättigter Wasserdampf vorhanden ist, dem in einem besonderen, in der Regel aus Rohren gebildeten Apparat — dem Überhitzer — durch Bespülen der Heizgase weiter Wärme zugeführt und der dadurch überhitzt wird.

A. Spezifische Wärme c_p des überhitzten Wasserdampfes.

Bei gesättigtem Wasserdampf kann man von spez. Wärme nicht sprechen, da dessen Temperatur bei