

wichtiger noch als diese Trennungsmaßnahmen sind indessen folgende zwei Dinge. 1. Jeder Operationstisch und jede Operationsfahrbahre muß vor jeder Operation mit einem frisch sterilisierten Gummituch und frisch sterilisierten Laken bedeckt werden. Und 2. alle Schienen, welche zur Lagerung von Gliedmaßen gebraucht werden, müssen vor dem Gebrauch im Dampf sterilisiert sein. Dadurch werden zwei große Fehlerquellen ausgeschaltet, welche die Asepsis bedrohen.

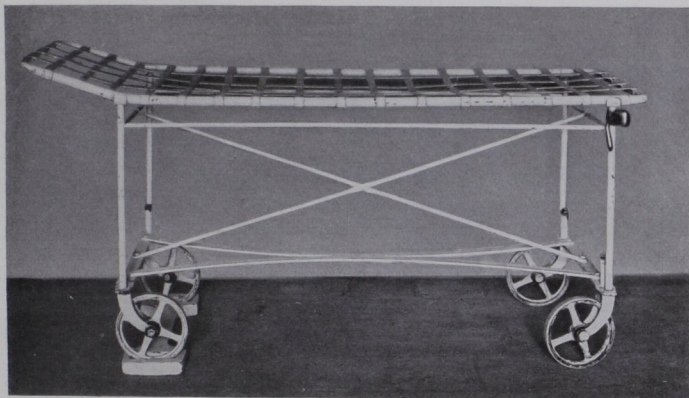


Abb. 14. Operationsfahrbahre.

Im *Gipsraum* befindet sich ein großer Tisch, wie oben beschrieben, mit Gasleitung über seiner Platte, ferner eine Vorrichtung mit Glissonscher Schwebelagerung zum Anfertigen von Gipskorsetten. Wünschenswert ist auch ein Tisch zum Anlegen orthopädischer Verbände. Weiter steht im Gipsraum eine mit Matratze und sterilem Gummituch bedeckte Fahrbahre und ein Handoperationstisch wie oben beschrieben.

Die Operationsanlage braucht für sich noch eine zweite ebensolche Fahrbahre zum Transport und für Operationen. Denn viele Kranke, welche in örtlicher Betäubung und in wagrechter Lage operiert werden können, liegen viel besser und bequemer auf solcher Fahrbahre als auf dem Operationstisch.

Ein für derartige Zwecke geeignete Fahrbahre zeigt Abb. 14, während die Mehrzahl der in den Firmenkatalogen abgebildeten Fahrbahren dazu nicht geeignet ist. Das Lager ist nicht abhebbar,