Offertwege vom Mindestfordernden, oft von ganz minderwerthigen Fabriken bezogen wurden.

Auf solchem Wege sind viele schlechte Pumpenanlagen entstanden und alte, unvollkommene Pumpenkonstruktionen am Leben erhalten oder zu einem neuen, verfehlten Dasein wiedererweckt werden. Der immer wachsende Bedarf nach raschlaufenden Pumpen mit elektrischem Antrieb ohne Zwischentrieb blieb aber über ein Jahrzehnt lang unerfüllt.

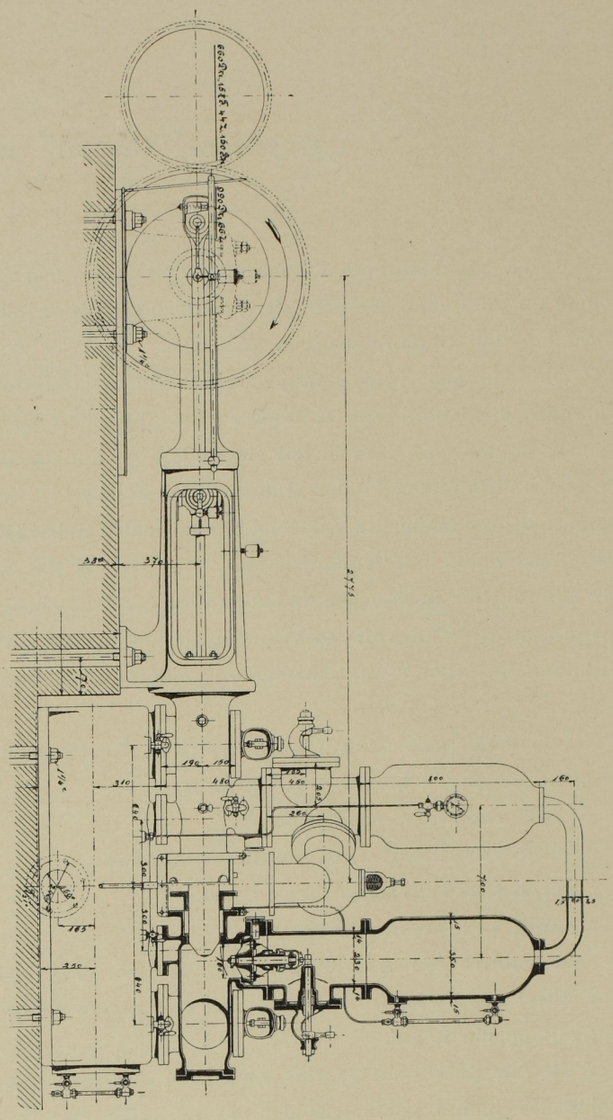

Abb. 1. Seitenansicht und Längsschnitt der Pumpe. Massst. 1 : 30.

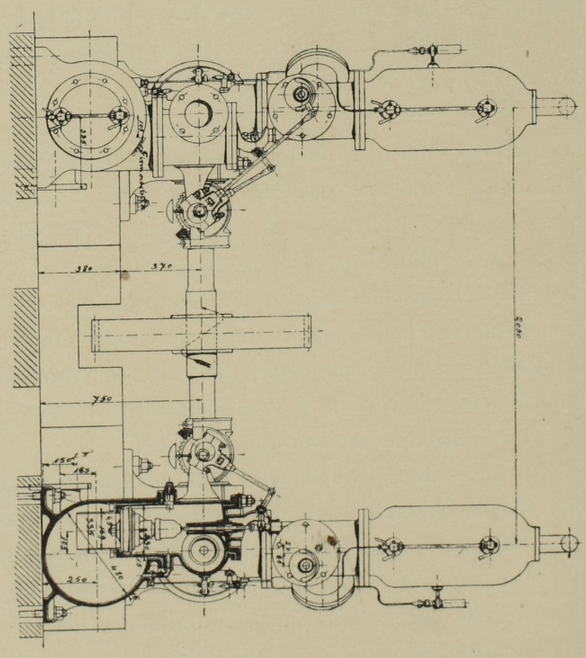

Abb. 2. Stirnansicht und Querschnitt der Pumpe.

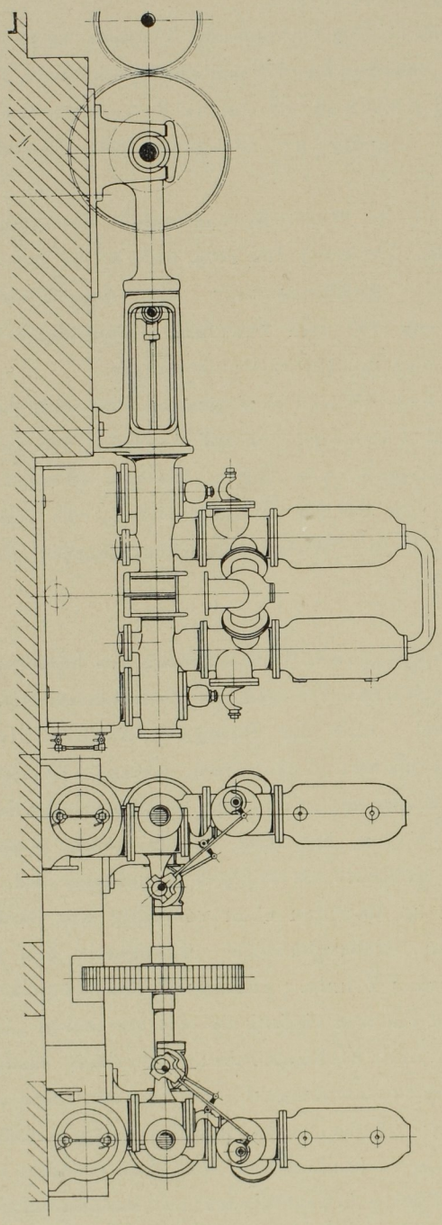

Abb. 3. Gesamtanordnung der Pumpe. Massst. 1 : 40.

Druckpumpe des städtischen Wasserwerks in Greifswald, gebaut von der Hannoverschen Maschinenbau A.-G.